




Aquaviva KTPH Smart Plus pH/Rx

INSTRUCTIONS MANUAL



Панель управления

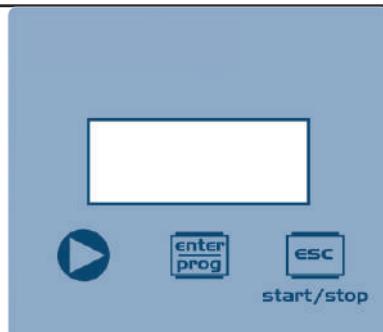

	Доступ к меню программирования. Во время программирования кнопка подтверждает вход на различные уровни меню и модификации в пределах одного и того же уровня.
	Запуск и остановка насоса. В случае тревожного сигнала уровня (только функция сигнала тревоги), тревожного сигнала расхода и активного тревожного сигнала памяти отключает сигнал на дисплее. Используется для «выхода» из различных уровней меню. Перед окончательным выходом из этапа программирования вам будет предложено сохранить изменения. Во время обычной работы, нажав кнопку и затем , можно настроить контрастность.
	Прокрутка меню или изменение параметров во время программирования. Используется для заполнения и замены труб.

Электрические соединения


	1 Вход питания
	2
	3 Полюс - вход зонда pH или ОВП (предв. подсоед. к BNC)
	4 Полюс +
	5 Вход датчика температуры Pt100 (см. схему соединений)
	6
	7
	8 Входной сигнал дистанционного управления (старт -стоп)
	9
	10 Вход датчика контроля уровня
	11
	12 Вход датчика расхода
	13

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

2-проводная схема подключения PT100



3-проводная схема подключения PT100

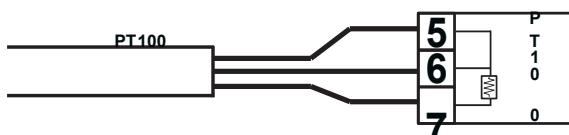


Нажмите кнопки  и удерживайте дольше трех секунд для перехода в режим программирования.

Нажмите кнопку  для прокрутки пунктов меню, затем нажмите кнопку  для перехода к опциям. Когда пункт меню становится редактируемым, он мигает.


По умолчанию насос настроен на постоянный режим. Насос автоматически возвращается в рабочий режим через 1 минуту бездействия. В этом случае введенные данные не будут сохранены. Нажмите кнопку  для выхода из режима программирования. При выходе из режима программирования на дисплее отображается:

Exit No Save  **Exit Save** Нажмите  для подтверждения выбора.

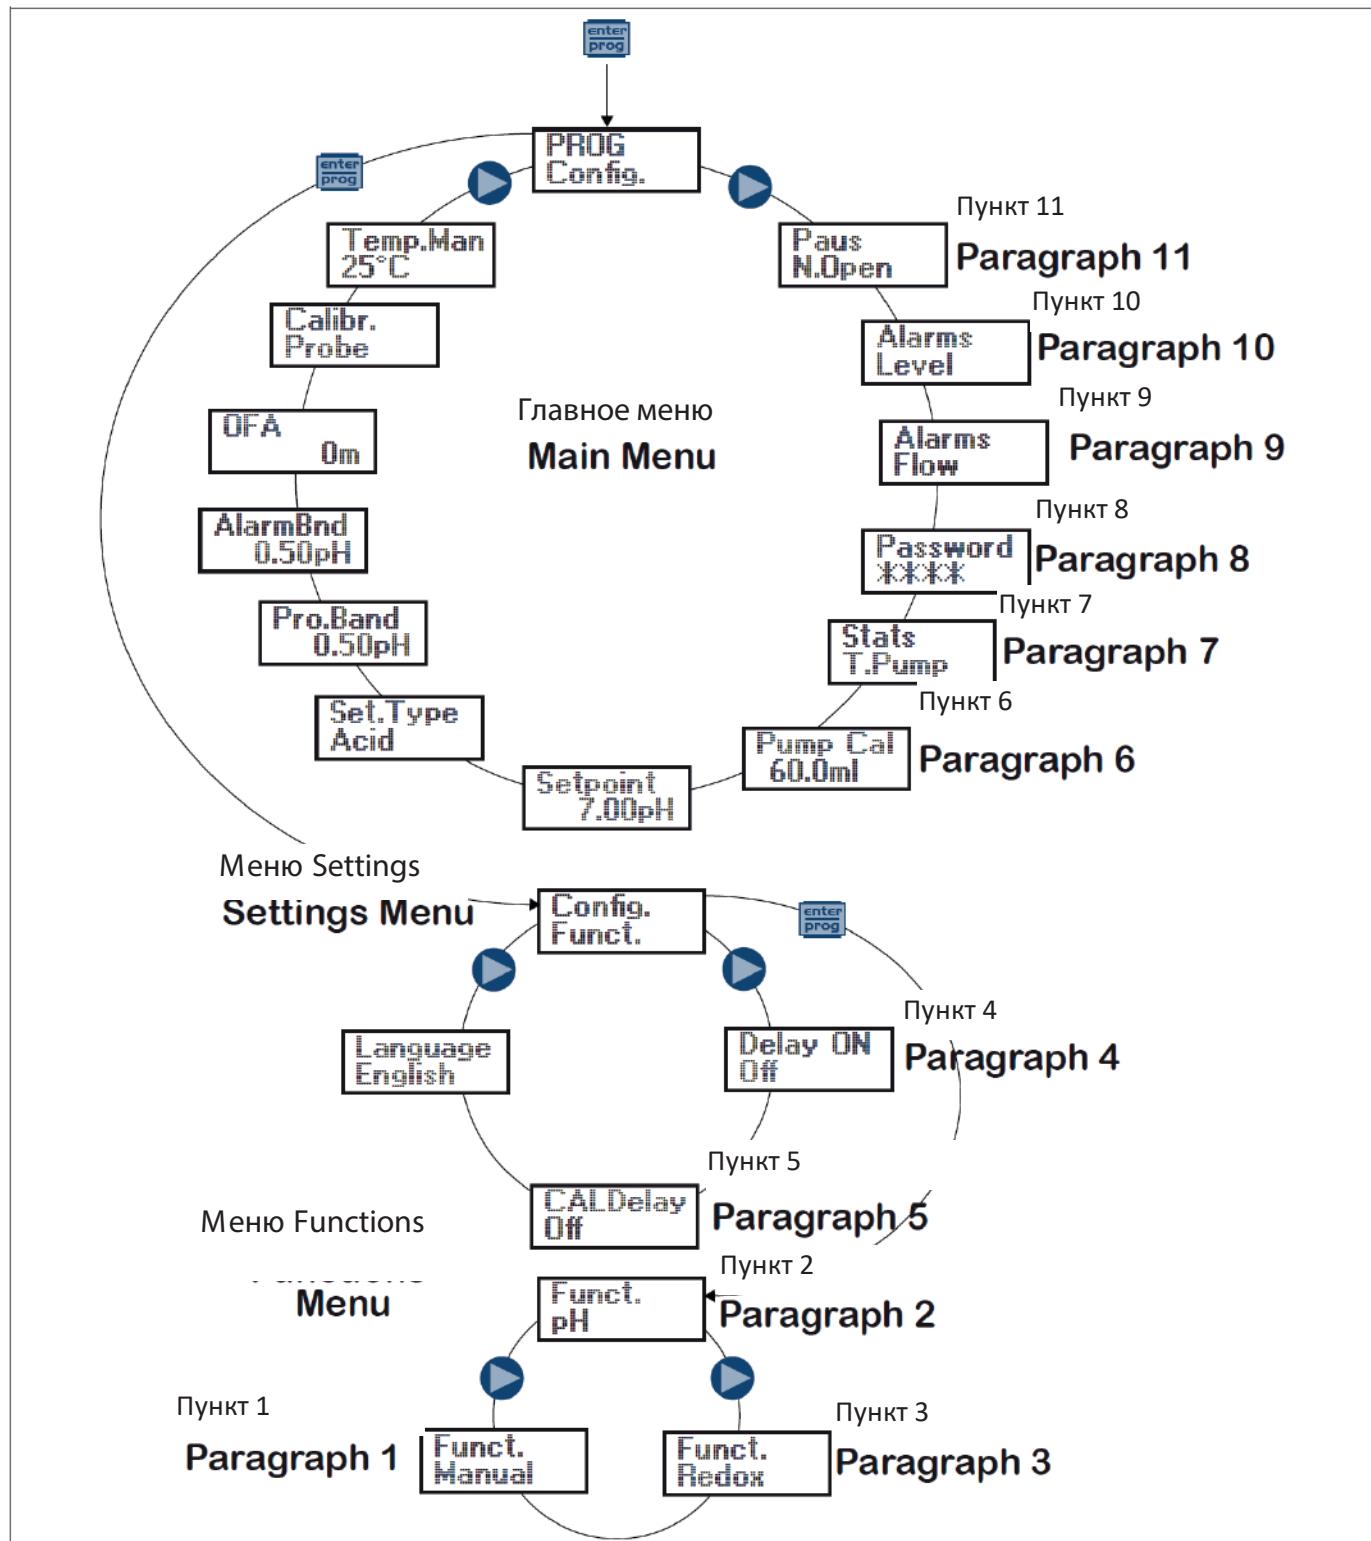

Настройка языка	Программирование	Операция
 <pre> graph TD A[PROG Config.] -- "enter prog" --> B[Config. Funct.] B --> C[Delay ON Off] C --> D[CALDelay Off] D --> E[Language English] E -- "enter prog" --> F[] E -- "enter prog" --> G[] E -- "enter prog" --> H[] style F fill:none,stroke:none style G fill:none,stroke:none style H fill:none,stroke:none </pre>		<p>Позволяет установить язык. По умолчанию для насоса установлен английский язык. Нажмите enter prog для перехода к пункту меню и затем ▶ для установки языка. Нажмите enter prog для подтверждения и возврата в главное меню.</p>

Пункт 1 – Ручное дозирование

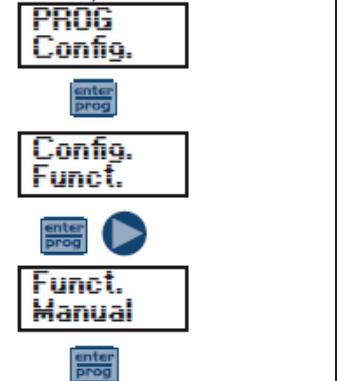
Программирование	Операция
 <pre> graph TD A[prog] --> B["PROG Config."] B --> C["Config. Funct."] C --> D["Funct. Manual"] D --> E[dashed box] </pre> <p>The diagram illustrates the programming steps:</p> <ul style="list-style-type: none"> Step 1: PROG Config. (represented by a blue button labeled "prog") Step 2: Config. Funct. (represented by a blue button labeled "enter prog" and a play button icon) Step 3: Funct. Manual (represented by a blue button labeled "enter prog" and a play button icon) Step 4: An empty dashed box representing the final state or a placeholder for further configuration. 	<p>Насос работает в постоянном режиме. Триггер соединен со входом пуска-остановки. Вы также можете запрограммировать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Время включения, время работы насоса. - Время выключения, функциональную остановку насоса. Время включения и выключения отображаются на дисплее поочередно.

Дисплей во время работы




Пункт 2 – Пропорциональное дозирование для измерения pH (заводское значение по умолчанию)


Программирование	Операция
<p>Насос измеряет и контролирует значение pH раствора посредством программирования следующих параметров: уставки, типа уставки, диапазона пропорционального регулирования и диапазона сигнализации.</p> <p>Тип уставки: кислота</p> <p>Тип уставки: щелочь</p> <p>Также могут быть запрограммированы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - О.Ф.А.(тревожный сигнал избыточной подачи) – время в минутах, установленный период времени, после которого срабатывает сигнал тревоги, если измеренный pH не достигнет установленной точки. - Включение/отключение процедуры калибровки - Ручной ввод значения температуры в °C (по умолчанию) или °F 	

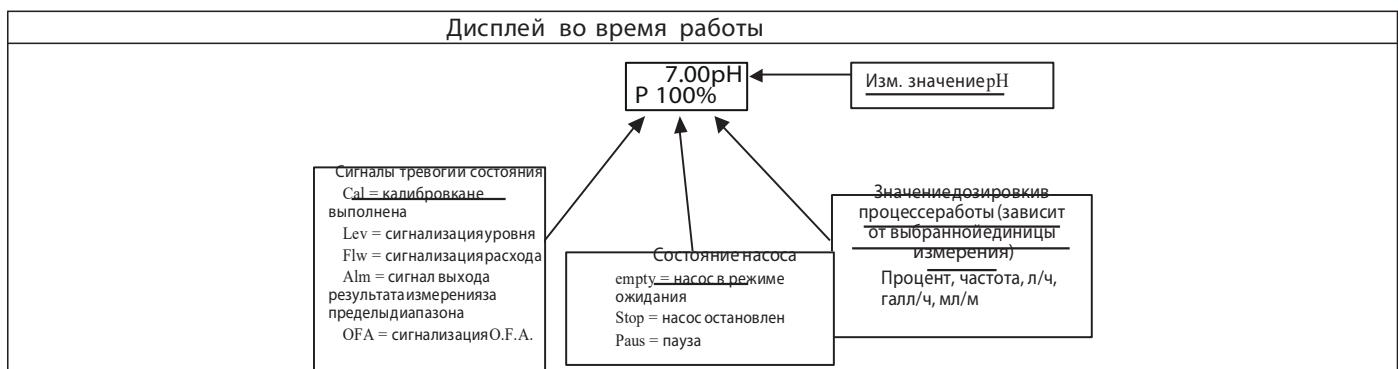

Программирование	Операция
<p>PROG Config. Config. Funct. Funct. Redox Setpoint 0 mV Set. Type High ProBand 100 mV AlarmBnd 20 mB OFA 0m Calibr. Probe</p>	<p>Насос измеряет и контролирует значение ОВП раствора посредством программирования следующих параметров: уставки, типа уставки, диапазона пропорционального регулирования и диапазона сигнализации.</p> <p>Тип уставки: максимум</p> <p>Тип уставки: минимум</p> <p>Также могут быть запрограммированы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - О.Ф.А.(тревожный сигнал избыточной подачи) – время в минутах, установленный период времени, после которого срабатывает сигнал тревоги, если измеренное значение ОВП не достигнет установленной точки. - Включение/отключение процедуры калибровки

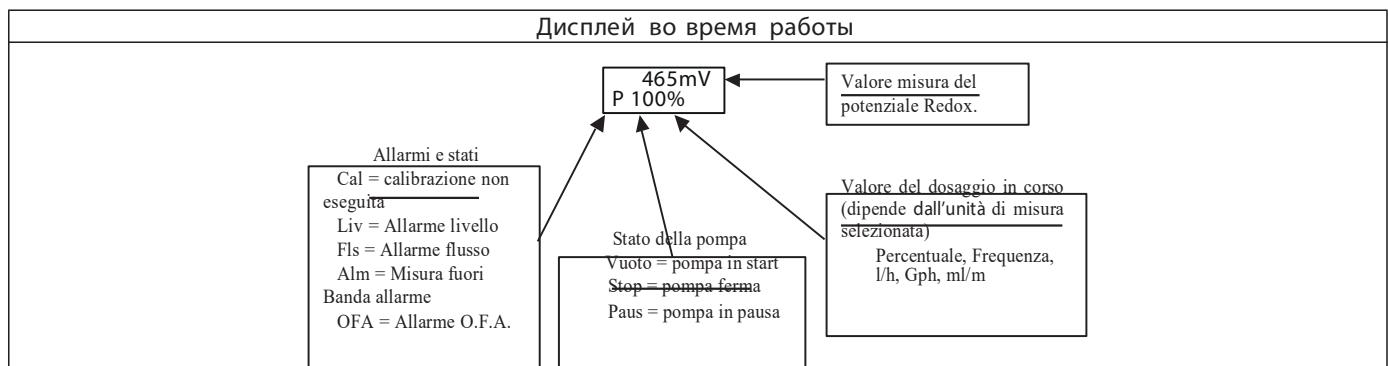

Пункт 4 – Настройка задержки включения

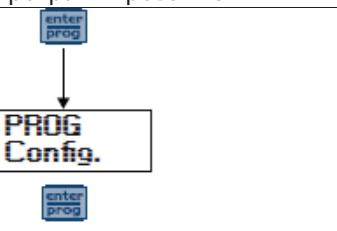Программирование	Операция
 <pre> graph TD A[enter prog] --> B["PROG Config."] B --> C["Config. Funct."] C --> D["Delay ON Off"] D --> E[enter prog] D --> F[enter prog] E --> G(()) F --> H(()) G --> I[enter prog] H --> J[enter prog] style G fill:none,stroke:none style H fill:none,stroke:none </pre>	<p>Позволяет установить задержку работы насоса при запуске насоса. Эта задержка действует только в том случае, если насос выключить, а затем включить, отключая блок питания.</p> <p>Задержка может быть отключена, выключена (по умолчанию) или может быть установлена в диапазоне от 1 до 60 минут.</p> <p>При включенной задержке в течение заданного времени мигает светодиод (1 секунду включен, 1 секунду выключен) и дисплей показывает обратный отсчет в секундах. Если насос находится в режиме останова, на дисплее отображается только мигающий светодиод. В течение времени задержки функцию можно отключить, войдя в меню и установив для времени значение OFF.</p> <p>Нажмите enter prog для доступа к элементу, а затем нажмите кнопку enter prog для установки значения. Нажмите enter prog для подтверждения и возврата в главное меню.</p>

Пункт 5 – Настройка задержки калибровки

Программирование	Операция
	<p>Позволяет установить задержку работы насоса после калибровки зонда (ОВП или pH). Задержка может быть отключена, выключена (по умолчанию) или может быть установлена в диапазоне от 1 до 60 минут.</p> <p>При включенной задержке в течение заданного времени мигает светодиод (1 секунду включен, 1 секунду выключен) и дисплей показывает обратный отсчет в секундах. Если насос находится в режиме останова, на дисплее отображается только мигающий светодиод. В течение времени задержки функцию можно отключить, войдя в меню и установив для времени значение OFF.</p> <p>Нажмите  для доступа к элементу, а затем нажмите кнопку  для установки значения. Нажмите  для подтверждения и возврата в главное меню.</p>

Пункт 6 – Калибровка расхода

Программирование	Операция
     	<p>В главном меню отображается значение в мл в памяти с момента последней калибровки или значение по умолчанию, если оно является первым.</p> <p>При нажатии  насос будет выполнять дозирование в течение 30 секунд и на дисплее будет показан обратный отсчет; в течение этого времени с помощью градуированного контейнера вы можете измерить дозированное количество.</p> <p>Через 30 секунд на дисплее отобразится значение, сохраненное в памяти, нажмите кнопку  и затем  и измените значение на фактическое значение, измеренное градуированным контейнером. Подтвердите нажатием  Введенные данные будут использоваться при расчете расхода.</p>

Пункт 7 – Статистика

Программирование	Операция
	<p>Нажатие кнопки в главном меню позволяет просмотреть статистику:</p> <ul style="list-style-type: none"> - T.Pump = время работы насоса. - T.Tube = время работы с момента последней замены трубы. - Q.Pump = количество, дозированное насосом в литрах; эти данные рассчитываются на основе сохраненного в памяти значения калибровки. - Activations = количество включений насоса. - Alm.Meas = количество сигналов тревоги, связанных с измерением. <p>Reset = используйте кнопку для сброса счетчиков (YES) или иным образом (NO), затем подтвердите нажатием </p> <p>Нажмите для возврата в главное меню.</p>

Пункт 8 – Пароль

Программирование	Операция
	<p>При установке пароля в разделе программирования можно будет войти для просмотра всех параметров установки, но каждый раз при попытке изменить настройки будет предложено ввести пароль.</p> <p>Мигающая строка указывает редактируемое число; нажмите чтобы выбрать номер (от 1 до 9), затем нажмите для выбора номера для изменения, после этого нажмите для подтверждения.</p> <p>При установке «0000» (по умолчанию) пароль будет отменен.</p>

Пункт 9 – Сигнализация расхода

Программирование	Операция
<pre> graph TD A[enter prog] --> B[PROG Config.] B --> C[Alarms Flow] C --> D[Flow Off] C --> E[Flow On] D --> F[FlowConf N.Open] E --> F F --> G[enter prog] F --> H[esc] G --> I[Alarms Flow] H --> I I -. dashed line .-> C </pre>	<p>Позволяет включить (отключить) датчик расхода.</p> <p>При включении (On) нажмите кнопку, чтобы настроить датчик как N. Open (нормально разомкнутый) или N. Closed (нормально замкнутый).</p> <p>Нажмите для возврата в главное меню.</p> <p>Подтвердите и вернитесь в главное меню, нажав на кнопку </p>


Пункт 10 – Сигнализация уровня

Программирование	Операция
<pre> graph TD A[enter prog] --> B[PROG Config.] B --> C[Alarms Flow] C --> D[Flow Off] C --> E[Flow On] D --> F[FlowConf N.Open] E --> F F --> G[enter prog] F --> H[esc] G --> I[Alarms Flow] H --> I I -. dashed line .-> C </pre>	<p>Это позволяет включить сигнализацию датчика уровня, что означает, что вы можете определить, следует ли остановить дозирование (стоп) или просто активировать сигнал тревоги, не останавливая дозирование.</p> <p>Изменения можно внести, нажав кнопку и затем нажав для настройки типа тревожного сигнала. Подтвердите нажатием кнопки .</p> <p>При включении нажмите кнопку , чтобы настроить датчик как N. Open (нормально разомкнутый) или N. Closed (нормально замкнутый).</p> <p>Нажмите для возврата в главное меню</p> <p>Подтвердите и вернитесь в главное меню, нажав на кнопку </p>

Пункт 11 – Настройка паузы

Программирование	Операция
<pre> graph TD A[enter prog] --> B[PROG Config.] B --> C[Paus N.Open] C --> D[enter prog] C --> E[Paus] D --> C </pre>	<p>Дистанционный вход для приостановки насоса. По умолчанию система настроена на нормально открытое состояние.</p> <p>Нажмите для перехода к пункту меню и затем для выбора значения (N. OPEN или N. CLOSED).</p> <p>Нажмите для подтверждения и возврата в главное меню.</p>

Меню калибровки pH

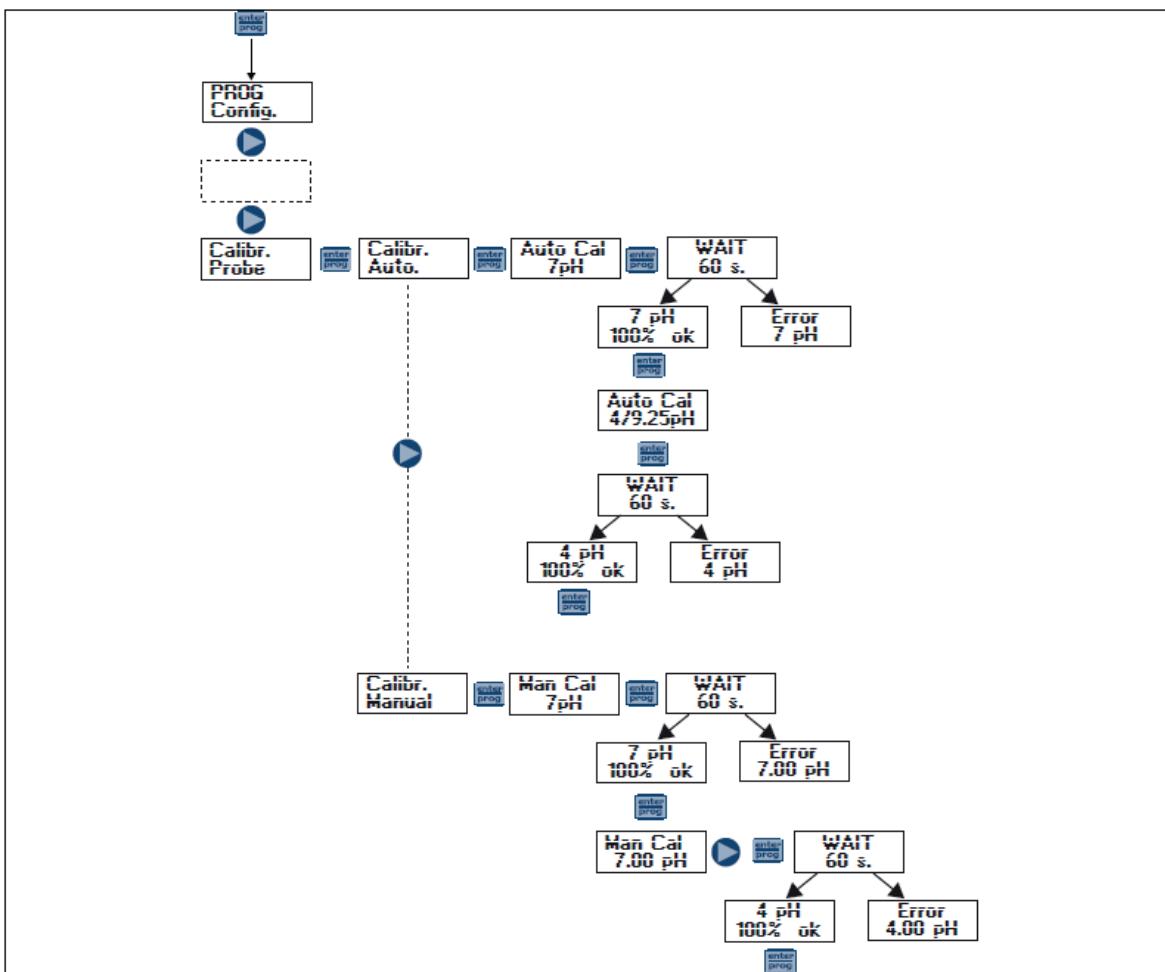

Вы можете выбрать автоматический или ручной режим калибровки, в обоих случаях калибровка при pH 7 является автоматической.

- Автоматическая калибровка:

Когда на дисплее будет показано значение буферного раствора, вставьте зонд в бутылку, нажмите  и на дисплее будет показан обратный отсчет 60 секунд, необходимых для выполнения калибровки. Если

качество регулировки ниже 50%, на дисплее появится сообщение об ошибке; нажмите  для выхода из калибровки (через 4 секунды насос автоматически выйдет из калибровки); если качество превышает 50%,

 то значение отображается на дисплее; при нажатии  вам будет предложено установить буферный раствор с pH 4 или 9; на этом этапе процедура аналогична предыдущей калибровке.

- Ручная калибровка:


Когда на дисплее будет показано значение буферного раствора, вставьте зонд в бутылку, нажмите  и на дисплее будет показан обратный отсчет 60 секунд, необходимых для выполнения калибровки.

Если качество регулировки ниже 50%, на дисплее появится сообщение об ошибке; нажмите  для выхода из калибровки (через 4 секунды насос автоматически выйдет из калибровки); если качество

превышает 50%, то значение отображается на дисплее; при нажатии  на дисплее будет мигать

 значение pH 7,00; нажмите , чтобы вставить значение используемого раствора, затем нажмите , чтобы подтвердить и начать процедуру калибровки, как описано выше.

Меню калибровки окислительно -восстановительного потенциала (ОВП)

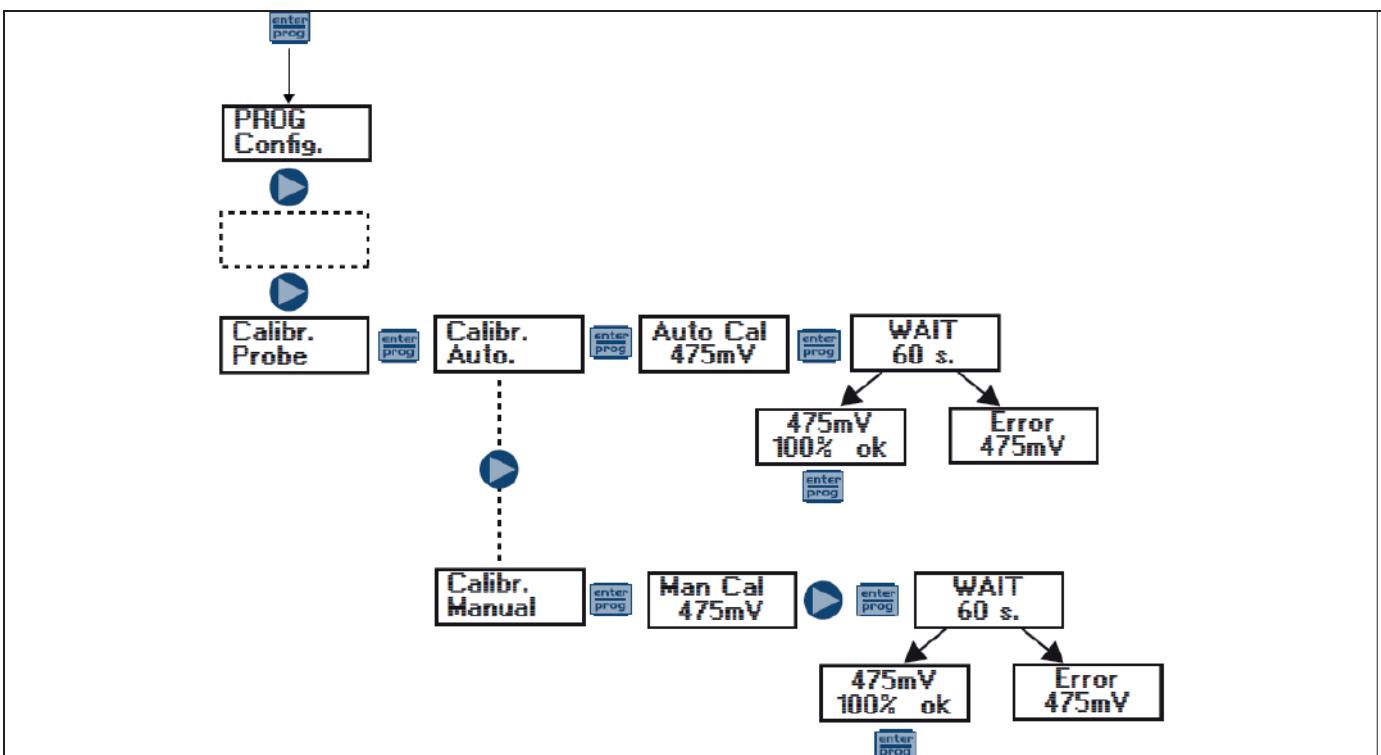

Вы можете выбрать автоматический или ручной режим.

- Автоматическая калибровка:

Когда на дисплее будет показано значение буферного раствора, вставьте зонд в бутылку, нажмите и на дисплее будет показан обратный отсчет 60 секунд, необходимых для выполнения калибровки. Если качество регулировки ниже 50%, на дисплее появится сообщение об ошибке; нажмите для выхода из калибровки (через 4 секунды насос автоматически выйдет из калибровки); если качество превышает 50%, то значение отображается на дисплее; нажмите для завершения процедуры.

- Ручная калибровка:

Когда на дисплее будет показано значение буферного раствора, вставьте зонд в бутылку, нажмите и дисплей покажет мигающее значение 465 мВ, вставьте зонд в используемый раствор, нажмите для вывода значения используемого раствора; затем нажмите , чтобы подтвердить и начать процедуру калибровки, как описано выше.

Заполнение

При остановке насоса (нажмите кнопку ); при нажатии  насос начнет работать с максимальной скоростью в течение 30 секунд. Чтобы остановить насос до истечения 30 секунд, нажмите кнопку .

Замена трубы

При остановке насоса (нажмите кнопку  и удержании в нажатом положении не менее 3 секунд кнопки  насос начнет работу с минимальной скоростью в течение 60 секунд с интервалами паузы для возможности замены трубы. Для остановки насоса до истечения 60 секунд нажмите кнопку .

Тревожные сигналы

Индикация	Причина	Мера устранения
На значке «Lev» мигает светодиод сигнализации	Сигнализация конечного уровня, без прерывания работы насоса.	Восстановите уровень жидкости.
Светодиод сигнализации на значках «Lev» и «Stop» мигает	Сигнализация конечного уровня, без прерывания работы насоса.	Восстановите уровень жидкости.
На значке «Flw» мигает светодиод сигнализации	Сигнализация расхода включается, насос не получил от датчика потока запрограммированное количество сигналов.	Нажмите кнопку 
Значок «OFA» мигает Значок «Stop» мигает	Сигнализация О.Ф.А.	Нажмите на кнопку  для остановки мигания значка «Stop», нажмите кнопку еще раз для перезапуска насоса
Мигающий значок «Alm»	Значение, считанное зондом, выходит за пределы заданного диапазона сигнализации	Проверьте правильность настроек параметра «Alarm Band» в режиме программирования.
Значок «Cal» мигает	Тревожный сигнал: датчик не калиброван	Выполните процедуру калибровки датчика.
Мигающие слова Mtr и Stop	Сигнализация блокировки двигателя.	Выключите и включение питание системы, если тревожный сигнал продолжает появляться, проверьте установку или положение.
Мигающие слова Brk и Stop	Тревожный сигнал поломки трубы.	Отремонтируйте трубку.