

4v1

# Quick Check

**PROUŽKOVÉ TESTERY** pro rodinné bazény  
**PÁSIKOVÉ TESTERY** pre rodinné bazény

## Průvodce použitím bazénové chemie Sprievodca použitím bazénovej chémie

### Základní parametry vody v bazénu / vŕívke

**Proužkové testery Quick Check 4v1** slouží ke zjišťování hodnoty pH, množství volného chlóru, celkové alkality a stability bazénové vody.


Testovací polštářky na proužku měří barvu, čímž ukazují hodnotu měřeného parametru. Po každém použití se ujistěte, že ještě včiško lahvičky s proužky pevně utáhlí. Tím zabráníte vysypání proužkových testérů a uchovávejte jejich kvalitu. Proužkový tester skladuje na chladném a suchém místě, a neodstraňujte z něj pohlcovač vlhkosti. Tento leták poskytuje základní informace o použití bazénové chemie. Tabulky u jednotlivých měřených parametrů Vám pomohou používat výsledky testů ke správné úpravě vody.

POZOR: Budete velmi opatrní při zacházení s přípravky bazénové chemie. Vždy dodržujte pokyny výrobce uvedené na etiketě. Přípravky nepřidávajte do vody, ve které jsou lidé, nikdy je neměňte spolu ani je nepřidávajte do vody najednou, nepřilevajte do nich vodu.

S kyselinami zacházejte velmi opatrně a při manipulaci s nimi nosete obličejový štít nebo ochranné brýle. Přípravky bazénové chemie skladujte mimo dosah dětí. Nikdy neskladujte kyseliny a chlórové přípravky spolu.

Najlepší výsledky testovania dosiahnete, ak budete testovať vodu na viacerých miestach bazéna minimálne dvakrát týždenne. Zároveň doporučujeme si výsledky měření pokaždé zapisovať.

Poznámka: ppm = mg/l

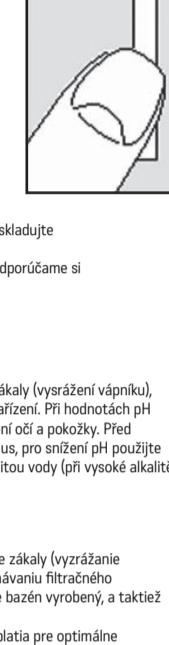

### Základné parametre vody v bazéne / vŕívke

**Pásikové testery Quick Check 4v1** slúžia na zistovanie hodnoty pH, množstva voľného chlóru, celkovej alkality a stability bazénovej vody. Testovacie vankúšiky na pásku menia farbu, čím ukazujú hodnotu meraného parametra. Po každom použití sa ubezpečte, že ste vrchné fláštičky s páskami pevne utáhli. Tým zabráňte vysypaniu páskových testov a uchovávajte ich kvalitu. Pásikový tester skladuje na chladnom a suchom mieste, a neodstraňujte z neho pohlcovač vlhkosti.

Tento leták poskytuje základné informácie o použití bazénovej chémie. Tabuľky pri jednotlivých meraných parametroch Vám pomôžu používať výsledky testov na správnu úpravu vody.

POZOR: Budete veľmi opatrní pri zaobchádzaní s prípravkami bazénovej chémie. Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu uvedené na etikete.

Pripravky nepriprávajte do vody, v ktorej sú ľudia, nikdy ich nemieňte spolu ani ich nepriprávajte do vody naraz, nepriplievajte do nich vodu.

S kyselinami zaobchádzajte veľmi opatrné a pri manipulácii s nimi nosťte tvárový štít alebo ochranné okuliare. Pripravky bazénovej chémie skladujte mimo dosah detí. Nikdy neskladujte kyseliny a chlórové prípravky spolu.

Najlepši výsledky testovania dosiahnete, ak budete testovať vodu na viacerých miestach bazéna minimálne dvakrát týždenne. Zároveň doporučujeme si výsledky merania vždy zapisovať.

Poznámka: ppm = mg/l

### Hodnota pH

Hodnota pH ukazuje míru koncentrace kyselých nebo alkalických materiálů ve vodě. Hodnota pH přes 7,4 může způsobit ve vodě mléčné zákalý (vysrážení vápníku), snížení účinnosti chlórových prostředků, zápal po chlóru, podráždění očí a pokožky a také může vést k rychlejšímu upcívání filtračního zařízení. Při hodnotách pH pod 7,0 může docházet ke zvýšené korozii kovových částí bazénu, blednutí barev materiálů, ze kterých je bazén vyroben, a také k podráždění očí a pokožky. Před úpravou hodnoty pH upravte celkovou alkalinu. Předejdete tak náhlým změnám hodnoty pH. Po zvýšení pH použijte přípravek Azuro pH plus, po snížení pH použijte přípravek Azuro pH minus. Údaje v tabulkách jsou informativní a platí pro optimální parametry vody. Konkrétna změna pH je ovplyvněna alkalinou vody (pri vysoké alkalině či tvrdosti vody sú zmeny pH viac tlmené) a proto v případě menší než očekávané změny pH dávku zopakujte a vodu opět otetestujte.

### Hodnota pH

Hodnota pH ukazuje mieru koncentrácie kyslých alebo alkalických materiálov vo vode. Hodnota pH vyše 7,4 môže spôsobiť vo vode mliečne zákalý (vysrážanie vápníka), zníženie účinnosti chlórových prostriedkov, zápal po chlóre, podráždenie očí a pokožky a taktiež môže viesť k rýchlejšiemu upchávaniu filtračného zariadenia. Pri hodnotach pH pod 7,0 môže dochádzať ku zvýšenej korozii kovových častí bazénu, blednutiu farieb materiálov, z ktorých je bazén vyrobeny, a taktiež k podráždeniu očí a pokožky. Pred úpravou hodnoty pH upravte celkovú alkalinu. Předejdete tak náhlým změnám hodnoty pH.

Po zvýšení pH použijte prípravok Azuro pH plus, pre zníženie pH použijte prípravok Azuro pH minus. Údaje v tabulkách sú informatívne a platia pre optimálne parametre vody. Konkrétna zmena pH je ovplyvnéna alkalinou vody (pri vysoké alkalinite či tvrdosti vody sú zmeny pH viac tlmené) a preto v prípade menší ako očakávané zmeny pH dávku zopakujte a vodu opäť otestujte.

#### Zvýšení pH pomocí Azuro pH plus

(když je pH méně než 7,0)

#### Zvýšenie pH pomocou Azuro pH plus

(ked' je pH menej ako 7,0)

| Hodnota pH | Objem vody v bazénu |                   |                   |                   |                   |
|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | Objem vody v bazéne |                   |                   |                   |                   |
|            | 5 m <sup>3</sup>    | 11 m <sup>3</sup> | 20 m <sup>3</sup> | 29 m <sup>3</sup> | 45 m <sup>3</sup> |
| 6,8-7,0    | 28 g                | 65 g              | 120 g             | 170 g             | 270 g             |
| 6,5-6,7    | 47 g                | 98 g              | 180 g             | 270 g             | 430 g             |
| < 6,5      | 56 g                | 131 g             | 240 g             | 350 g             | 520 g             |

#### Snížení pH pomocí Azuro pH minus

(když je pH více než 7,4)

#### Zniženie pH pomocou Azuro pH minus

(ked' je pH viac ako 7,4)

| Hodnota pH | Objem vody v bazénu |                   |                   |                   |                   |
|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | Objem vody v bazéne |                   |                   |                   |                   |
|            | 5 m <sup>3</sup>    | 11 m <sup>3</sup> | 20 m <sup>3</sup> | 29 m <sup>3</sup> | 45 m <sup>3</sup> |
| 7,4-7,7    | 75 g                | 181 g             | 310 g             | 460 g             | 710 g             |
| 7,8-8,2    | 112 g               | 263 g             | 480 g             | 710 g             | 1,0 kg            |
| > 8,2      | 187 g               | 440 g             | 800 g             | 1,1 kg            | 1,8 kg            |

### Volný chlór

Většina tekutých testerů měří pouze celkový chlór, ten se skládá z volného a z vázaného chlóru. Proužkové testery Quick Check 4v1 měří pouze volný chlór a právě volný chlór udržuje Váš bazén čistý a svěží. Vázaný chlór je chlór, který již vycerpal svou schopnost sanitace. Příliš mnoho vázaného chlóru způsobuje podráždění očí a typický chlórový zápal. Chcete-li mít Váš bazén čistý, udržujte hladinu chlóru ve správném rozmezí, což je 0,3 – 0,6 ppm pro plavecké bazény, 0,5 – 0,8 ppm pro bazény s teplotou vody do 32°C a 0,7 – 1 ppm při teplotě nad 32°C (např. vŕívka).

Před aplikací chlórových přípravků se ujistěte, že hodnota pH a celkové alkalinu je v požadovaném rozmezí. Pokud je volný chlór příliš nízký (méně než 0,3 ppm), přidejte chlór (viz tabuľky nižšie). Používajte-li tabletované přípravky s pomalým rozpouštěním, přidávejte tablety podle informací na etiketách přípravků.

### Volný chlór

Väčšina tekutých testovov meria iba celkový chlór, ten sa skladá z volného a viazaného chlóru. Pásikové testery Quick Check 4v1 merajú iba volný chlór a práve volný chlór udržiava Vás bazén čistý a svieži. Viazaný chlór je chlór, ktorý už vycerpal svoju schopnosť sanitacie. Priališ mnoho viazaného chlóru spôsobuje podráždzenie očí a typický chlórový zápal. Ak chcete mať Vás bazén čistý, udržiavať hladinu chlóru v správnom rozmedzí, čo je 0,3 – 0,6 ppm pre plavecké bazény, 0,5 – 0,8 ppm pre bazény s teplotou vody do 32°C a 0,7 – 1 ppm pri teplotě nad 32°C (např. vŕívka).

Pred aplikáciou chlórových prípravkov sa ubezpečte, že hodnota pH a celkové alkalinu je v požadovanom rozmedzí. Ak je volný chlór priališ nízký (menej ako 0,3 ppm), pridajte chlór (viď tabuľky nižšie). Ak používate tabletované prípravky s pomalým rozpúšťaním, pridávajte tablety podla informací na etiketách prípravkov.

#### Tabulka dávkování chlóru do bazénu (zvýšení o 1 ppm)

#### Tabuľka dávkovania chlóru do bazéna (zvýšenie o 1 ppm)

| Typ prípravku                                        | Objem vody v bazénu |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      | Objem vody v bazéne |                   |                   |                   |                   |
|                                                      | 5 m <sup>3</sup>    | 11 m <sup>3</sup> | 20 m <sup>3</sup> | 29 m <sup>3</sup> | 45 m <sup>3</sup> |
| Azuro Chlor šok G                                    | 8 g                 | 16 g              | 34 g              | 47 g              | 71 g              |
| Azuro Chlor T<br>Azuro Chlor Trio<br>Azuro Multi 5v1 | 6 g                 | 12 g              | 22 g              | 32 g              | 50 g              |
| Azuro Modrý blesk                                    | 8 g                 | 16 g              | 30 g              | 43 g              | 67 g              |

#### Tabulka dávkování chlóru do vŕívky (zvýšení o 1 ppm)

#### Tabuľka dávkovania chlóru do vŕívky (zvýšenie o 1 ppm)

| Typ prípravku                                        | Objem vody ve vŕivke |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      | Objem vody vo vŕivke | Objem vody vo vŕivke |
|                                                      | 1000 l               | 2000 l               |
| Azuro Chlor šok G                                    | 1,8 g                | 3,6 g                |
| Azuro Chlor T<br>Azuro Chlor Trio<br>Azuro Multi 5v1 | 5,3 g                | 10,6 g               |

#### Tabulka šokového dávkování chlóru do bazénu (zvýšení o 10 ppm)

#### Tabuľka šokového dávkovania chlóru do bazéna (zvýšenie o 10 ppm)

| Typ prípravku     | Objem vody v bazénu |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   | Objem vody v bazéne |                   |                   |                   |                   |
|                   | 5 m <sup>3</sup>    | 11 m <sup>3</sup> | 20 m <sup>3</sup> | 29 m <sup>3</sup> | 45 m <sup>3</sup> |
| Azuro Chlor šok G | 82 g                | 180 g             | 318 g             | 460 g             | 710 g             |
| Azuro Modrý blesk | 75 g                | 164 g             | 299 g             | 430 g             | 670 g             |

#### Tabulka šokového dávkování chlóru do vŕívky (zvýšení o 10 ppm)

#### Tabuľka šokového dávkovania chlóru do vŕívky (zvýšenie o 10 ppm)

| Typ prípravku     | Objem vody ve vŕivke |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|
|                   | Objem vody vo vŕivke | Objem vody vo vŕivke |
|                   | 1000 l               | 2000 l               |
| Azuro Chlor šok G | 19 g                 | 37 g                 |
| Azuro Modrý blesk | 12 g                 | 23 g                 |

### Celková alkalinita

Celková alkalinita měří množství alkalických látek (uhličitanů a hydrogenuhličitanů) ve Vašej vode. Alkalické látky brání náhlým změnám hodnoty pH ve vodě. Je dôležité, aby se zabránilo změnám pH, které můžou způsobit korozii nebo blednutí barev materiálů, ze kterých je bazén vyroben. Celková alkalinita by měla být upravena vždy pred tým, ako upravíte hodnoty pH a volného chlóru.

Pokud je celková alkalinita příliš nízká, použijte přípravok Azuro Alkalita Plus, pokud příliš vysoká, použijte přípravek Azuro pH minus.

### Celková alkalinita

Celková alkalinita měří množství alkalických látek (uhličitanů a hydrogenuhličitanů) vo Vašej vode. Alkalické látky brání náhlým změnám hodnoty pH vo vode. Je dôležité, aby sa zabránilo zmenám pH, ktoré môžu spôsobiť koroziu alebo blednutie farieb materiálov, z ktorých je bazén vyrobeny. Celková alkalinita by mala byť upravena vždy pred tým, ako upravíte hodnoty pH a volného chlóru.

Ak je celková alkalinita příliš nízká, použijte prípravok Azuro Alkalita plus, ak příliš vysoká, použijte prípravok Azuro pH minus.

#### Zvýšení Alkalinity pomocí Azuro Alkalita Plus




#### Zvýšenie Alkalinity pomocou Azuro Alkalita Plus

| Zvýšenie celkové alkalinity v ppm | Objem vody v bazénu | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objem vody v bazéne | | | | |
|  | 5 m<sup>3</sup> | 11 m<sup>3</sup> | 20 m<sup>3</sup> | 29 m<sup>3</sup> | 45 m<sup>3</sup> |


<tbl\_r cells="1" ix="2" max

# Quick Check

## PROUŽKOVÉ TESTERY pro rodinné bazény PÁSIKOVÉ TESTERY pre rodinné bazény

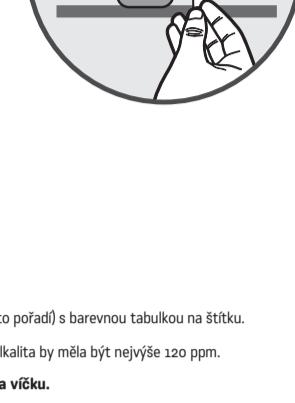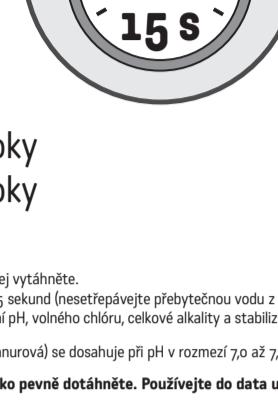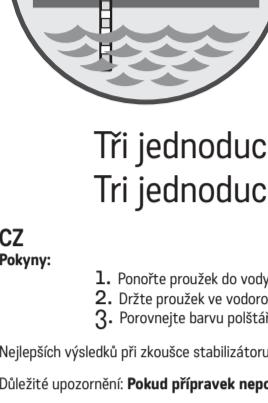

### Tři jednoduché kroky Tri jednoduché kroky

**CZ**

**Pokyny:**

1. Ponořte proužek do vody a okamžitě jej vytáhněte.
2. Držte proužek ve vodorovné poloze 15 sekund (nestrečovat vodu z proužku).
3. Porovnejte barvu polštářku pro měření pH, volného chlóru, celkové alkalinity a stabilizátoru (v tomto pořadí) s barevnou tabulkou na štítku.

Nejlepších výsledků při zkoušce stabilizátoru (kyselina kyanurová) se dosahuje při pH v rozmezí 7,0 až 7,4, a celková alkalinita by měla být nejvýše 120 ppm.

Důležité upozornění: Pokud přípravek nepoužíváte, věčko pevně dotáhněte. Používejte do data uvedeného na věčku.

Pre výklad diagramu na lávhi: LOW= NÍZKY, OK = OK, HIGH = VYSOKÝ

**SK**

**Pokyny:**

1. Ponorte prúžok do vody a okamžite ho vytiahnite.
2. Držte prúžok vo vodorovnej polohe 15 sekúnd (nestrepávajte nadbytočnú vodu z prúžka).
3. Porovajte farbu vankúšika pre meraanie pH, volného chlóra, celkovej alkalinity a stabilizátora (v tomto poradí) s farebnou tabulkou na štítku.

Najlepších výsledkov pri skúške stabilizátora (kyselina kyanurová) sa dosahuje pri pH v rozmedzí 7,0 až 7,4 a celková alkalinita by mala byť najviac 120 ppm.

Dôležité upozornenie: Ak prípravok nepoužíváte, viečko pevně dotiahnite. Používať do dátumu uvedeného na viečku.

Pre výklad diagramu na fláši: LOW= NÍZKY, OK = OK, HIGH = VYSOKÝ

**ENGLISH**

**Directions:**

1. Dip a strip into water and remove immediately.
2. Hold strip level for 15 seconds (do not shake excess water from strip).
3. Compare pH, Free Chlorine, Total Alkalinity and Stabilizer pads (in that order) with color chart on label.

For best results on Cyanuric Acid test, pH should be between 7.0-7.4 and Total Alkalinity should be at or below 120 ppm.

Important: Keep cap closed tight between uses. Store at room temperature. Use by expiration date on cap.

**FR**

**Directions:**

1. Trempez la bandelette dans l'eau et retirez-la immédiatement.
2. Tenez la bandelette à l'horizontale pendant 15 secondes (n'essorez pas l'eau accumulée sur la bandelette).
3. Comparez les carrés de pH, chlore libre, alcalinité totale et stabilisant (dans cet ordre) au tableau des couleurs situé sur l'étiquette.

Pour avoir les meilleurs résultats sur le test de stabilisant (acide cyanurique), le pH devrait se trouver entre 7,0 et 7,4, et l'alcalinité totale devrait se situer à 120 ppm ou moins.

Important: Gardez toujours le bouchon correctement vissé entre les utilisations. Ragez à Température ambiante. Utiliser avant la date de préemption indiquée sur le bouchon.

Pour interpréter la tableau sur la bouteille: LOW = BAS, OK = OK, HIGH = HAUT

**ES**

**Instrucciones:**

1. Sumerja una cinta en el agua y retírela inmediatamente.
2. Sostenga la cinta a nivel durante 15 segundos (no sacuda el exceso de agua de la cinta).
3. Compare los indicadores de pH, cloro libre, alcalinidad total y estabilizador (en ese orden) con la carta de colores en la etiqueta.

Para obtener mejores resultados en la prueba del estabilizador (ácido cianúrico), el pH debe estar entre 7.0 y 7.4 y la alcalinidad total debe estar en o por debajo de 120 ppm.

Importante: Mantenga la tapa muy bien cerrada entre usos. Conserve a temperatura ambiente. Use antes de la fecha de vencimiento que figura en la tapa.

Interpretar la tabla en el frasco: LOW = BAJO, OK = OK, HIGH = ALTO

**IT**

**Indicazioni:**

1. Immergere una striscia nell'acqua e rimuovere immediatamente.
2. Tenere la striscia orizzontale per 15 secondi (senza scuotere via l'acqua in eccesso).
3. Confrontare sulla tabella a colori dell'etichetta i settori relativi a pH, cloro libero, alcalinità totale e stabilizzante (in questo ordine) con il quadro di coree na etiqueta.

Per ottenere risultati ottimali al test dello stabilizzante (acido cianurico), il pH deve essere tra 7,0-7,4 e l'alcalinità totale ad un massimo di 120 ppm.

Importante: tra un utilizzo e l'altro, tenere chiuso il tappo. Conservare a temperatura ambiente. Utilizzare prima della data di scadenza.

Per interpretare la tabella sulla bottiglia: LOW=BASSO, OK=OK, HIGH=ALTO

**PT**

**Instruções:**

1. Mergulhar uma fita na água e retirar imediatamente.
2. Manter a fita nivelada durante 15 segundos (não sacudir o excesso de água da fita).
3. Comparar os indicadores de pH, cloro livre, alcalinidade total e estabilizador (por esta ordem) com o quadro de cores na etiqueta.

Para melhores resultados no teste do Estabilizador (ácido cianúrico), o pH deve situar-se entre 7,0 e 7,4 e a alcalinidade total deve ser igual ou inferior a 120 ppm.

Importante: Mantenha a tampa bem fechada entre usos. Conserve a temperatura ambiente. Use antes de la fecha de vencimiento que figura en la tapa.

Para interpretar o quadro no frasco: LOW=BAIXO, OK=OK, HIGH=ALTO

**DE**

**Anweisungen:**

1. Einen Streifen ins Wasser tauchen und sofort herausnehmen.
2. Streifen 15 Sekunden lang waagerecht halten. (Überschüssiges Wasser nicht abschütteln).
3. Die Felder für pH-Wert, freies Chlor, Gesamtaalkalinität und Stabilisator (in dieser Reihenfolge) mit der Farbskala auf dem Etikett vergleichen.

Die besten Ergebnisse für den Stabilisatortest (Cyanursäure) ergeben sich bei einem pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4 und einer Gesamtaalkalinität von 120 ppm oder darunter.

Wichtig: Verschlusskappe nach Gebrauch gut schließen. Bei Raumtemperatur lagern. Vor Ablauf des Verfallsdatums verwenden (siehe Verschlusskappe).

Erklärung der Farbskala auf der Flasche: LOW = TIEF, OK = OK, HIGH = HOCH

**NL**

**Anwijzingen:**

1. Dompel een strip onder in het water en haal er direct weer uit.
2. Houd de strip 15 seconden horizontaal (het overvloedige water niet van de strip schudden).
3. Vergelijk de pH, het vrije chloorgehalte, de totale alkaliteit en de stabilisator van de pads (in die volgorde) met de kleurenkaart op het etiket.

Voor het beste resultaat met de stabilisator (cyanuurzuur) -test moet de pH tussen 7,0 en 7,4 zijn en de totale alkaliteit 120 ppm of minder bedragen.

Belangrijk: Na elk gebruik moet de dop stevig gesloten worden. Bij kamertemperatuur bewaren. Niet gebruiken na de op de dop vermelde uiterste gebruiksdatum.

Voor de beoordeling van de kaart op de fles: LOW=LAAG, OK=OK, HIGH=HOOG

**DK**

**Vejledning:**

1. Dyp en strimmel i vand og fjern den øjeblikkelig.
2. Hold strimmen vandret i 15 sekunder (ryst ikke overskydende vand af strimmen).
3. Sammenligne pH, fri klor, samlede maengde alkalinitet og stabilisator (i den ordningen) med farvekartet på etiketten.

For at opnå det bedste resultat på stabilisator- (cyanurik syre) testen, bør pH være mellem 7,0-7,4 og samlede alkalinitet bør være på eller under 120 ppm.

Vigtigt: Hold låget stramt lukket, når produktet ikke er i brug. Opbevar ved stuetemperatur. Anvendinden udløbsdatoen øverst på låget.

Per tolke diagram på flasken: LOW=BASSO, OK=OK, HIGH=ALTO

**SE**

**Instruktioner:**

1. Doppa ner teststickan i vattnet och ta upp den omedelbart.
2. Håll upp stickan i 15 sekunder (skaka inte av överflödigt vatten från stickan).
3. Jämför pH, het vrije chloorgehalte, de totale alkalinitet och stabilisator (i den ordningen) med färgskalan.

För bästa resultat på stabiliseringstest (cyanursyra), ska pH ligga mellan 7,0-7,4 och total alkalinitet ska ligga under 120 ppm.

Viktigt: Tillslut förpackningen noga mellan användningarna. Förvara vid rumstemperatur. Använd före bätt-före-datum på locket.

Utläs markeringarna på flaskanenligt följande:LOW=LÄG,OK=OK,HIGH=HÖG

**UA**

**Застосування:**

1. Опиніть смужку у воді і негайно витягніть.
2. Потримайте смужку горизонтально 15 секунд (не струшуйте надлишки води зі смужки).
3. Порівняйте pH, вільний хлор, сумарну кількість основності та стабілізатора (у такому ж порядку) з колбиковою таблицею на етикетці.

Результат тесту на стабілізатор (цианурінової кислоти) вважається оптимальним, якщо водневий показник становить від 7,0 до 7,4 а загальна лужність - не більше 120 проміле.

Увага! Тримайте кришки щільно закритою між перевіrkами. Зберігати за кімнатної температури. Використовувати до терміну придатності, вказаного на кришці.

Інтерпретація таблиці на флаконі LOW = НИЗЬКИЙ, OK = НОРМА, HIGH = ВИСОКИЙ

**PL**

**Wskazówki:**

1. Ponorte prúžok do vody a okamžitě jej vytáhněte.
2. Przeciągnij pasek poziomo 15 sekund (nie zrzucaj z paska nadmiar wody).
3. Porównaj paski do mierzenia pH, wolnego chlóru, całkowitej alkalinności i stabilizatora (w tej kolejności) z kolorowym diagramem na etykiecie.

Najlepsze wyniki testów stabilizatora (kwas cyjanurowy) uzyskuje się przy pH 7,0-7,4 i całkowitej zasadowości 120 ppm lub mniejszej.

Ważne: Po użyciu produktu szczególnie zamknąć pojemnik. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie używać po upływie daty ważności podanej na pokrywce.

Interpretacja skali na butelce: LOW=ALACSONY, OK=OK, HIGH=WYSOKA

**HU**

**Útmutatás:**

1. Merítse a csíkot vízbe és azonnal vegye ki.
2. Tartsa kézen a csíkot 15 másodpercig (nem rálás a vízről a csíkra).
3. Hasonlítsa össze a pH, a fritt klor, a teljes alkalinitás és a stabilizátor lapokat (a sorrendben) a színkártyával a címkén található színskálával.

A stabilitátor (ciánhúgysav) teszt optimális működéséhez a pH értéknek 7,0-7,4 között, az összlúg értéknek pedig 120 ppm alatt kell lennie.

Fontos: Használat után szorosan zárja vissza a kupakot. Szobahőmérsékleten tárolja. Akupakon jelzett lejárati idő után ne haszálja.

Az üvegen található diagramm magyarázata: LOW=ALACSONY, OK=OK, HIGH=WYSOKA

**TR**

**Talimat:**

1. Meritsen egy csíkot vízbe és azonnal vegye ki.
2. Tartsa kézen a csíkot 15 másodpercig (nem rálás a vízről a csíkra).
3. pH, Serbest Klor, Toplam Alkalinitate ve Stabilizatör kisimlarını (bu sırayla) etikettedeki renk semasiyla karşılaştırın.

Stabilizatör (Sıyanürük Asit) testinden en iyi sonuçları almak için pH 7,0 ile 7,4 arasında ve Toplam Alkalinitate 120 ppm veya daha düşük olmalıdır.

Önemi: Kullanılmadığında kapığı sıkıca kapalı tutun. Oda sıcaklığında saklayın. Kapaktaki son kullanma tarihinden önce kullanın.

Sizedeki tabloyu yorumlamak için: LOW=DÜSÜK, OK=İYİ, HIGH=YÜKSEK

ppm = mg/L ppm (частей на миллион) = mg / l

[muontfield.cz](http://muontfield.cz)

[muontfield.sk](http://muontfield.sk)

**Mountfield**